

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl


Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

NS-HK.9022.1.89.2025

Żywiec, 2025-03-21

**OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2024r.
DLA GMINY ŁĘKAWICA**

W Gminie Łękawica na koniec 2024r. zameldowanych było 4 548 mieszkańców, z czego 3 550 z nich, tj. około 78 % mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej ze studni indywidualnych lub przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody.

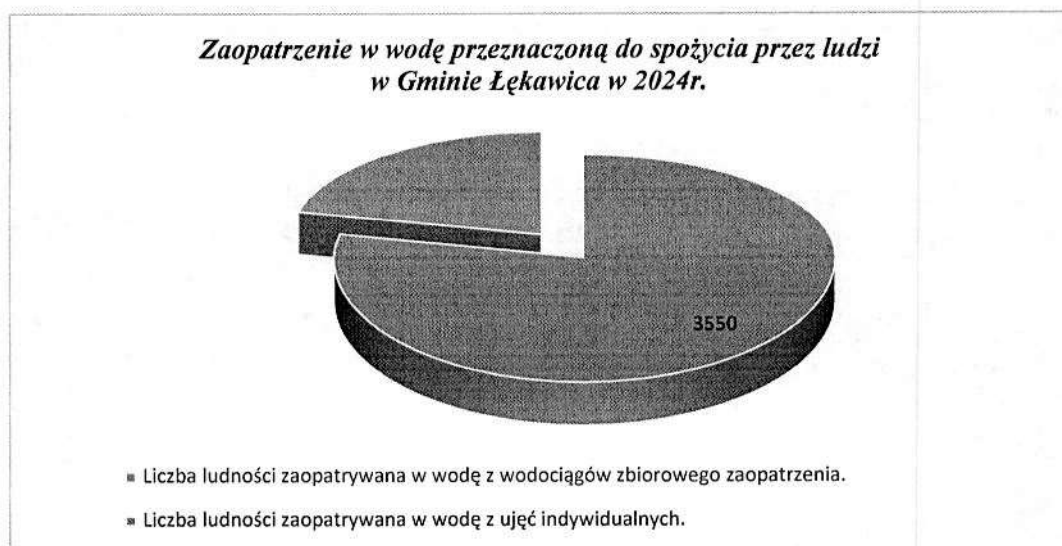

Na terenie Gminy Łękawica znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. wodociąg Łękawica.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m ³ /d
1	Łękawica	Zakład Usług Komunalnych	Łękawica	Żywiecka 3	3550	250

Wodociąg ten produkuje i rozprowadza ok. **250 m³** wody/dobę. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

Ujęcie wody zlokalizowane jest na potoku Kocierzanka. W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów na wodociągu Łękawica stosowane jest uzdatnianie i dezynfekcja wody polegające na zastosowaniu procesów filtracji wstępnej na ujęciu i filtracji powolnej oraz dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu.

W 2024r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łękawica z ww. wodociągu pobrano ogółem **13** próbek wody do badań.

Zakwestionowano jakość wody w 1 próbce (tj. 7,7 %), w której stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli - wynik 54 jtk/100ml (*wymagania - 0 jtk/100 ml*).

W związku z tym, że pobrane równocześnie przez PPIS w Żywcu 2 próbki wody w innych wyznaczonych punktach, tj. w 2 budynkach mieszkalnych w Okrajniku, nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, PPIS w Żywcu nie wydał decyzji o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Natomiast, w celu ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji i wyeliminowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, niezwłocznie pobrał 2 kolejne próbki wody, w tym: 1 próbkę w budynku mieszkalnym (*w którym zakwestionowano jakość wody*) w punkcie czerpalnym bezpośrednio za wodomierzem (*w celu sprawdzenia jakości dostarczanej wody przez wodociąg sieciowy Łękawica*) oraz 1 próbkę w Sklepie spożywczym w Okrajniku. Przeprowadzone badania wykazały, że jakość dostarczanej wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada wymaganiom obowiązujących przepisów.

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, tj. Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy **9** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (*zaplanowano 9*).

Jakość wody nie była kwestionowana.

Częstotliwość oraz terminowość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

Na podstawie wyników badań wody pobranej z w/w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-03-21