




# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.9022.2.94.2026

Żywiec, 2026-03-24

## OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2025 r. DLA GMINY ŁĘKAWICA

W Gminie Łękawica na koniec 2025 r. zameldowanych było 4 557 mieszkańców. Około 4 070 z nich, tj. około 89,3 % mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody, lub ze studni indywidualnych.

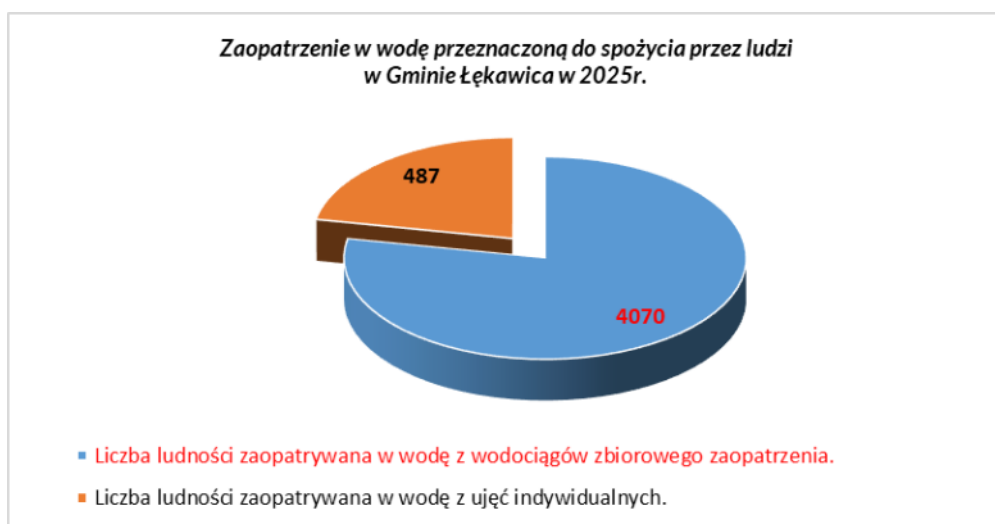

Na terenie Gminy Łękawica znajduje się **1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę**, tj. wodociąg Łękawica.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m <sup>3</sup> /d
1	Łękawica	Zakład Usług Komunalnych	Łękawica	Żywiecka 3	4070	300

Wodociąg ten produkuje i rozprowadza **ok. 300 m<sup>3</sup> wody/dobę**. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów na wodociągu Łękawica stosowane jest uzdatnianie i dezynfekcja wody polegające na zastosowaniu procesów filtracji wstępnej na ujęciu i filtracji powolnej oraz dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żywcu  
ul. Krasińskiego 3  
34-300 Żywiec  
+48 33 861 21 37  
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

W 2025 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łękawica z ww. wodociągu pobrano ogółem **12** próbek wody do badań. **Zakwestionowano jakość wody w 2 próbkach (tj. 8,3 %)**, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości: 8 jtk/100ml oraz 9 jtk/100ml (*wymagania - 0 jtk/100 ml*). W dniu 26.08.2025 r. przedstawiciel PPIS w Żywcu pobrał jednocześnie 2 próbki wody z przedmiotowego wodociągu sieciowego w wyznaczonych punktach czerpalnych w miejscowości Okrajnik. W jednej próbce stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków, natomiast w drugiej próbce nie stwierdzono przekroczonych parametrów mikrobiologicznych. W ramach przeprowadzonej analizy ryzyka, PPIS w Żywcu podjął decyzję o ponowieniu w dniu 27.08.2025 r. badań wody, w wyznaczonych punktach czerpalnych. W wyniku przeprowadzonej analizy laboratoryjnej, w jednej próbce ponownie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków. Na tej podstawie **PPIS w Żywcu w dniu 29 sierpnia 2025 r. wydał decyzję Nr 748/25 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi produkowaną i dostarczaną przez wodociąg sieciowy Łękawica dla miejscowości Okrajnik. Na skutek działań podjętych przez dysponenta wodociągu polegających na szokowej dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej, jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły kontrolne wyniki badania wody wykonane przez zarządcę wodociągu oraz przez PPIS w Żywcu.

W 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, tj. Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy **10** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 9). **Jakość wody nie była kwestionowana.**

**Częstotliwość oraz terminowość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej z przedmiotowego wodociągu w 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia.**

mgr inż. Marta Micor  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żywcu  
/dokument podpisany elektronicznie/  
2026-03-24

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a NS-HK